

007病院

COVID-19
対策情報

No. 007

-	新型コロナウイルス感染症指定医療機関等	病床数	-	床
-	新型コロナウイルス感染患者受け入れ実績			
-	病室陰圧化対応			
-	専用病棟化対応			
有	院内区画対応			
-	院外区画対応			

病院概要

所在地	板橋区
敷地面積	m ²
延床面積	154.50 m ²
構造	仮設スチールパイプ
指定・届出等	-
設計者	-
施工者（建築）	-
補足事項	-

対応事例

経緯	<ul style="list-style-type: none"> 板橋区から仮設PCRセンターの設置について、協力を求められた。設置場所について検討を行った結果、廃校になった小学校の校舎を転用して、ウォークスルーの検査室を作るとことに落ち付き、設営を行った。
病室陰圧化対応	-
専用病棟化対応	-
院内区画対応	<ul style="list-style-type: none"> PCRセンターの設営・検査室の陰圧化対応 板橋区PCRセンター内を汚染区域、準汚染区域、通過区域、清潔区域に分類 仮設簡易陰圧ブースを設置しHEPA付きFFUを設け、HEPAフィルターを通した空気を外部に排気する形とし、ブース内を陰圧化した。 <p>汚染区域、準汚染区域は防護服での活動とする。</p>
院外区画対応	-

その他事項

追記事項等	<ul style="list-style-type: none"> 図面等
-------	---


情報提供日 2020/5/11 ※本情報は情報提供日時点でのものであり、その後変更となっている可能性があります。

整理番号：

JiHaHP掲載日

2020/10/2

1・仮設簡易陰圧ブース 仮設設営 区域図

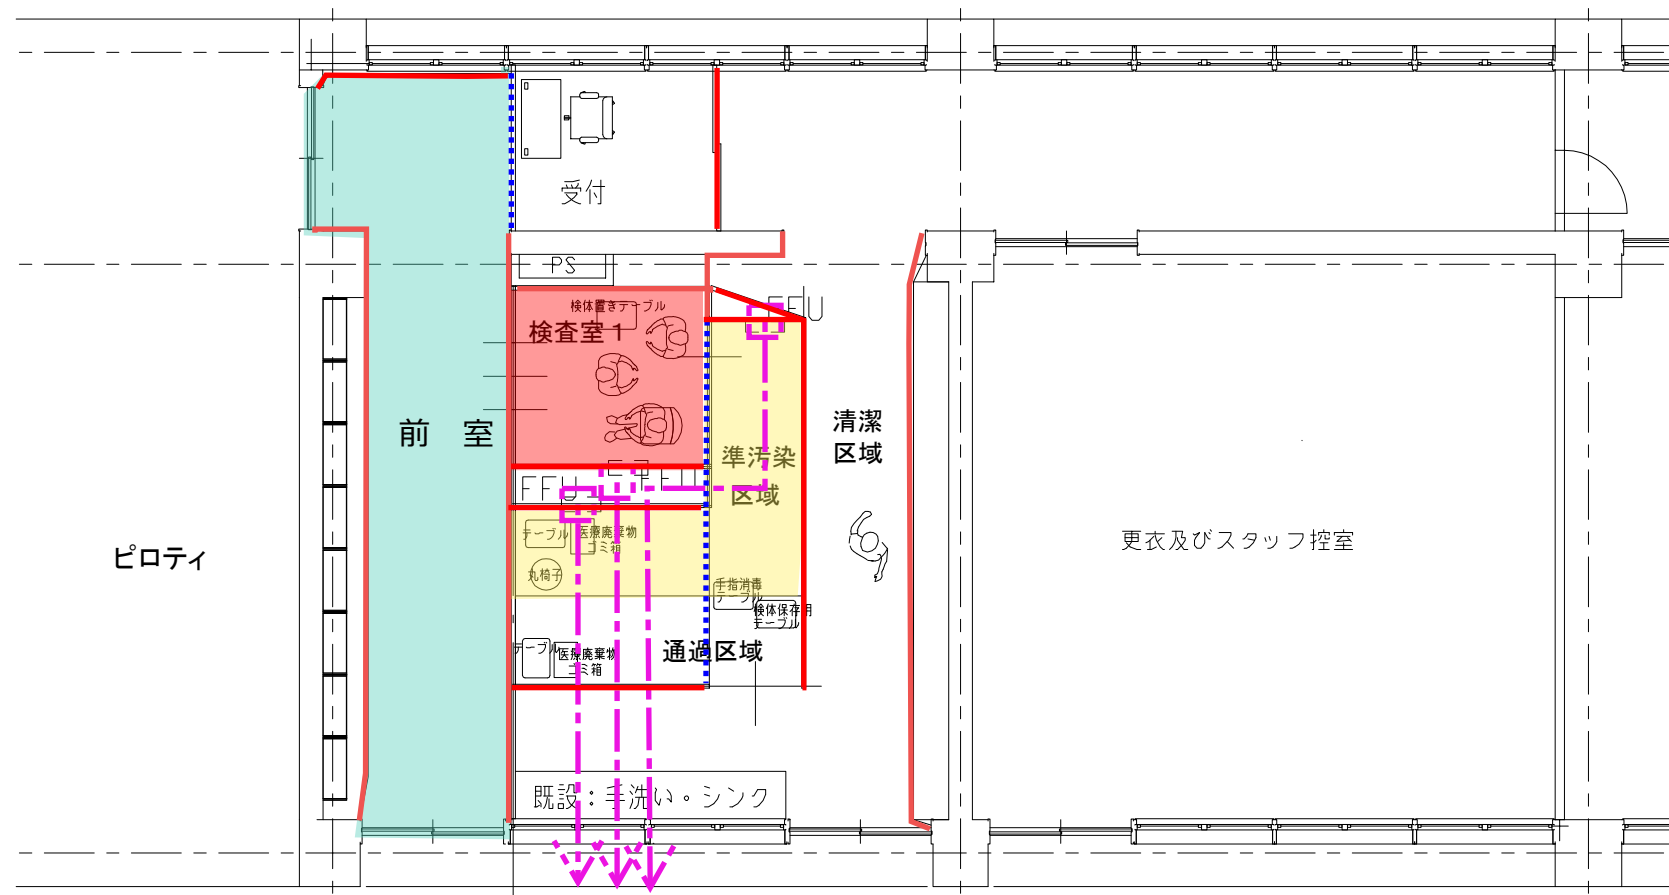

凡例

- ⋯⋯⋯ 透明養生シート
- 乳白養生シート
- 汚染区域 検査室1・2 簡易陰圧ブース
- 準汚染区域 ガウニング 脱衣 簡易陰圧ブース
- 通過区域 検体保管・廃棄物保管
- 清潔区域 ガウニング 着衣
- 患者 通過動線エリア
- - - 排気ダクトルート

2・仮設簡易陰圧ブース (設営写真)



受付



検査室入口



検査室内



検体受とPPE脱衣